
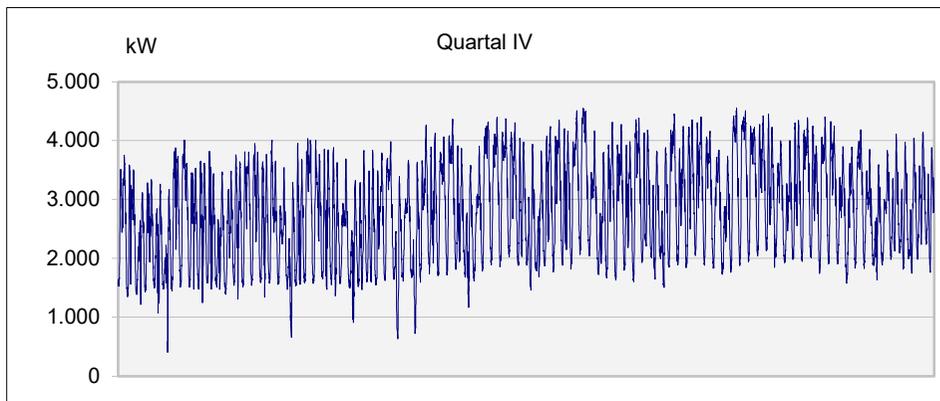
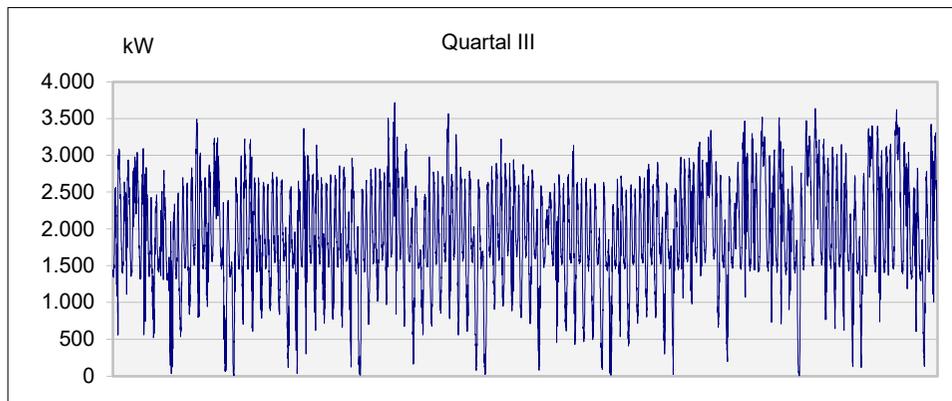
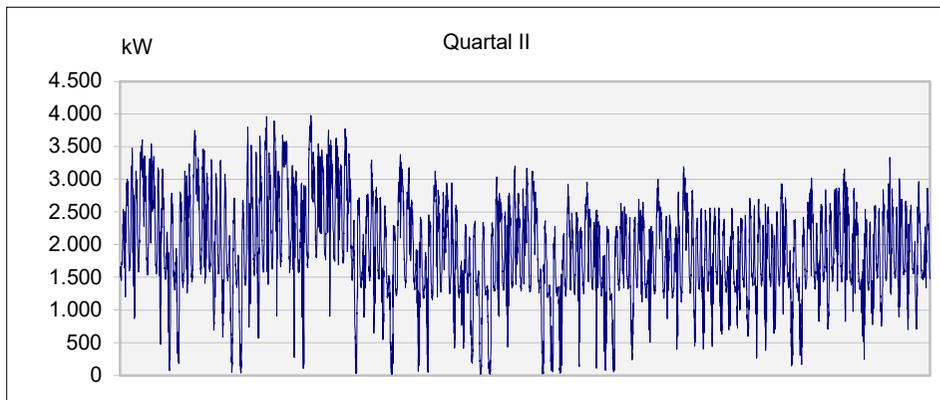


**Mittelspannung MS
Höchstentnahmelast**

**§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG
GJ 2024**

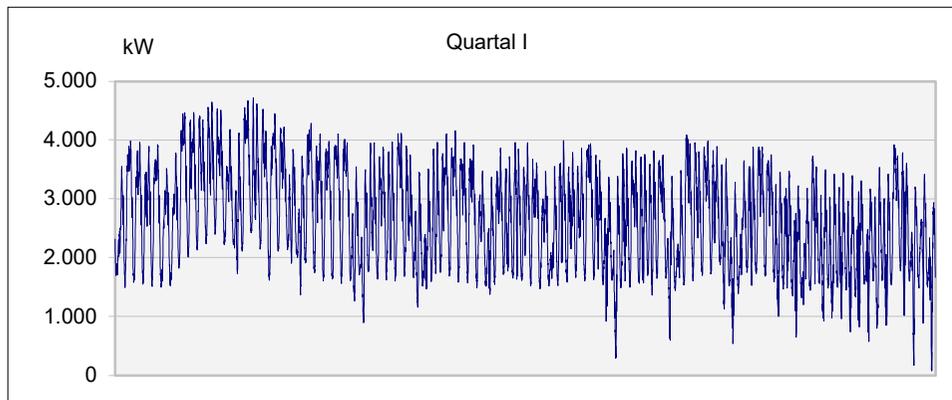

Jahresarbeit	20.440.234 kWh
Höchstleistung	4.722 kW
Datum/Zeit P _{max}	16.01.2024 08:30 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...). Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.