
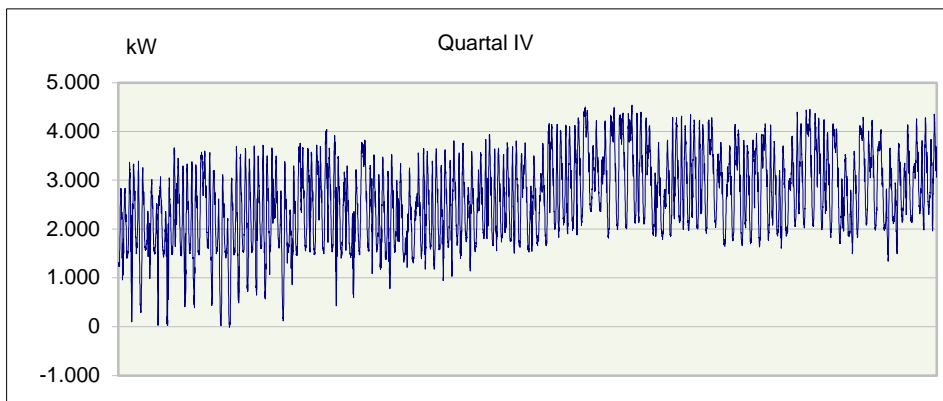
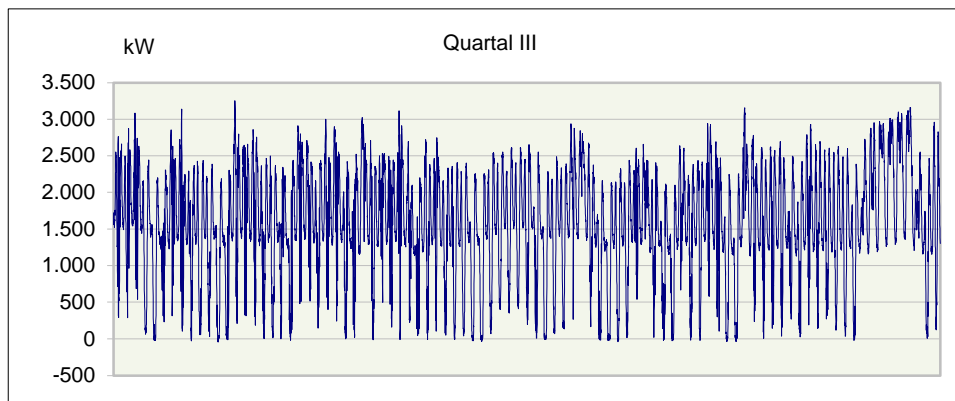
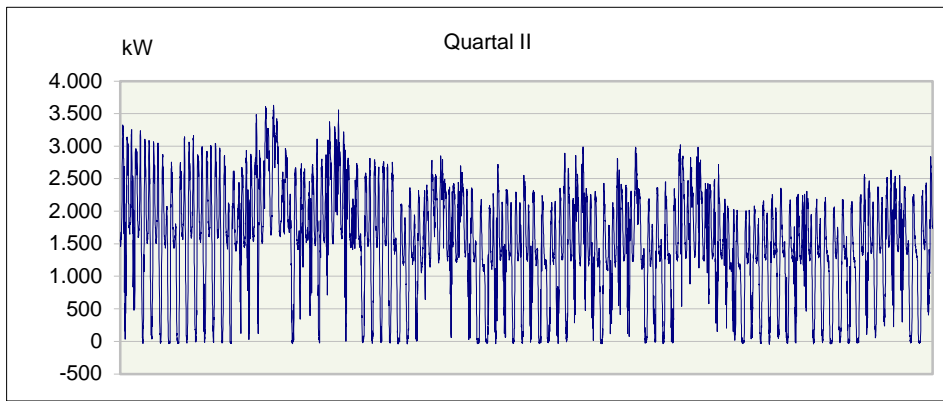


Umspannung MS/NS
Lastverlauf der Jahreshöchstlast

§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG
GJ 2025

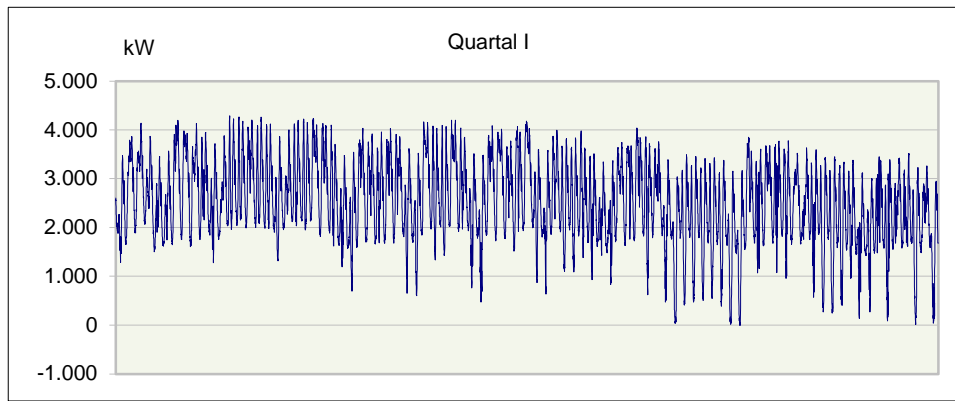

Jahresarbeit	18.151.287 kWh
Höchstleistung	4.539 kW
Datum/Zeit P _{max}	26.11.2025 18:30 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.