
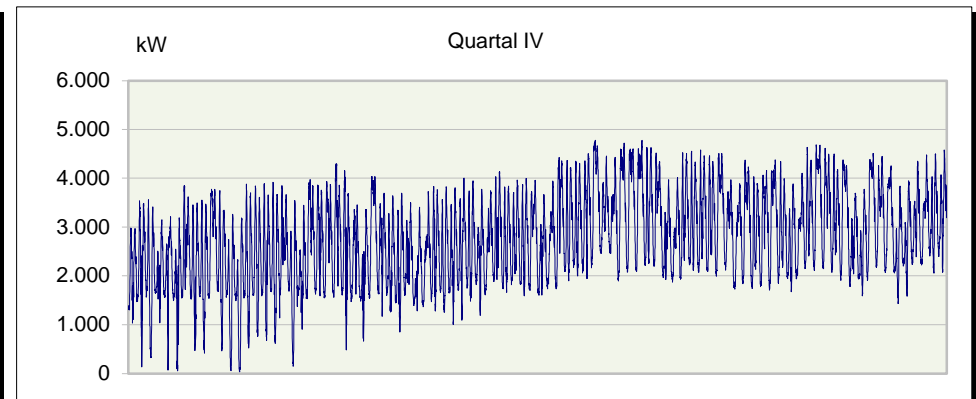
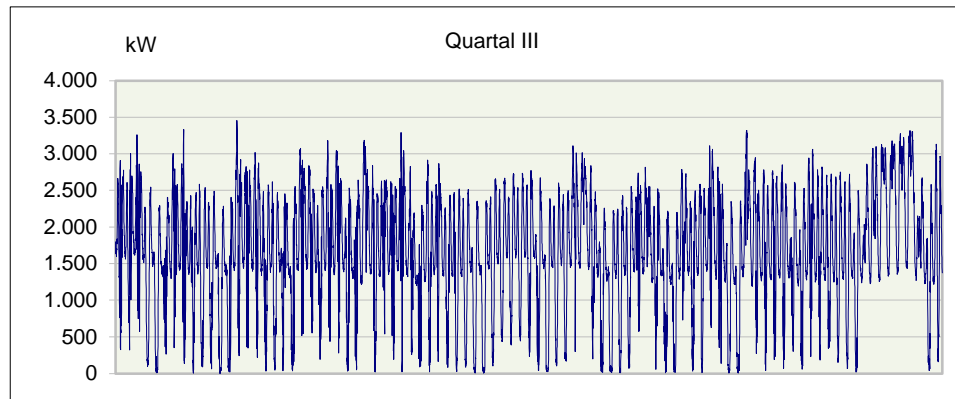
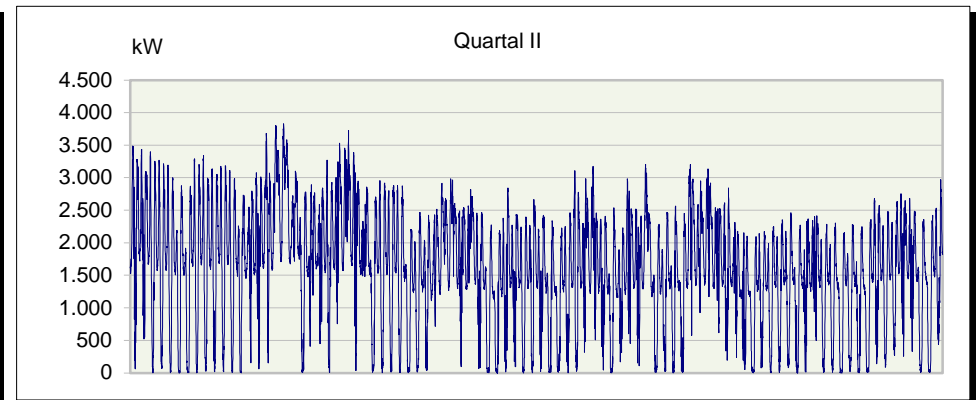


**Mittelspannung MS
Höchstentnahmelast**

**§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG
GJ 2025**

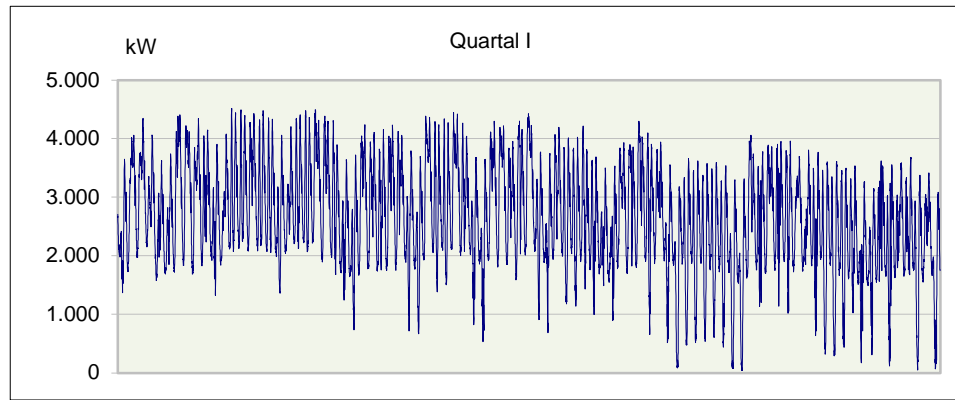

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Jahresarbeit | 19.066.098 kWh |
| Höchstleistung | 4.780 kW |
| Datum/Zeit P _{max} | 26.11.2025 18:30 Uhr MEZ |

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.